

Ⅱ 海水淡水化センター 水質試験結果

海水淡水化センターフロー図


- 1 . 運転概要
- 2 . 水質概要

水質試験結果

海水淡水化センター フロー図

採水場所

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ①浸透海水 | ④高压RO透過水 | ⑦低压RO透過水 |
| ②UF膜ろ過水 | ⑤低压RO原水 | ⑧生産水 |
| ③高压RO供給水 | ⑥低压RO供給水 | |

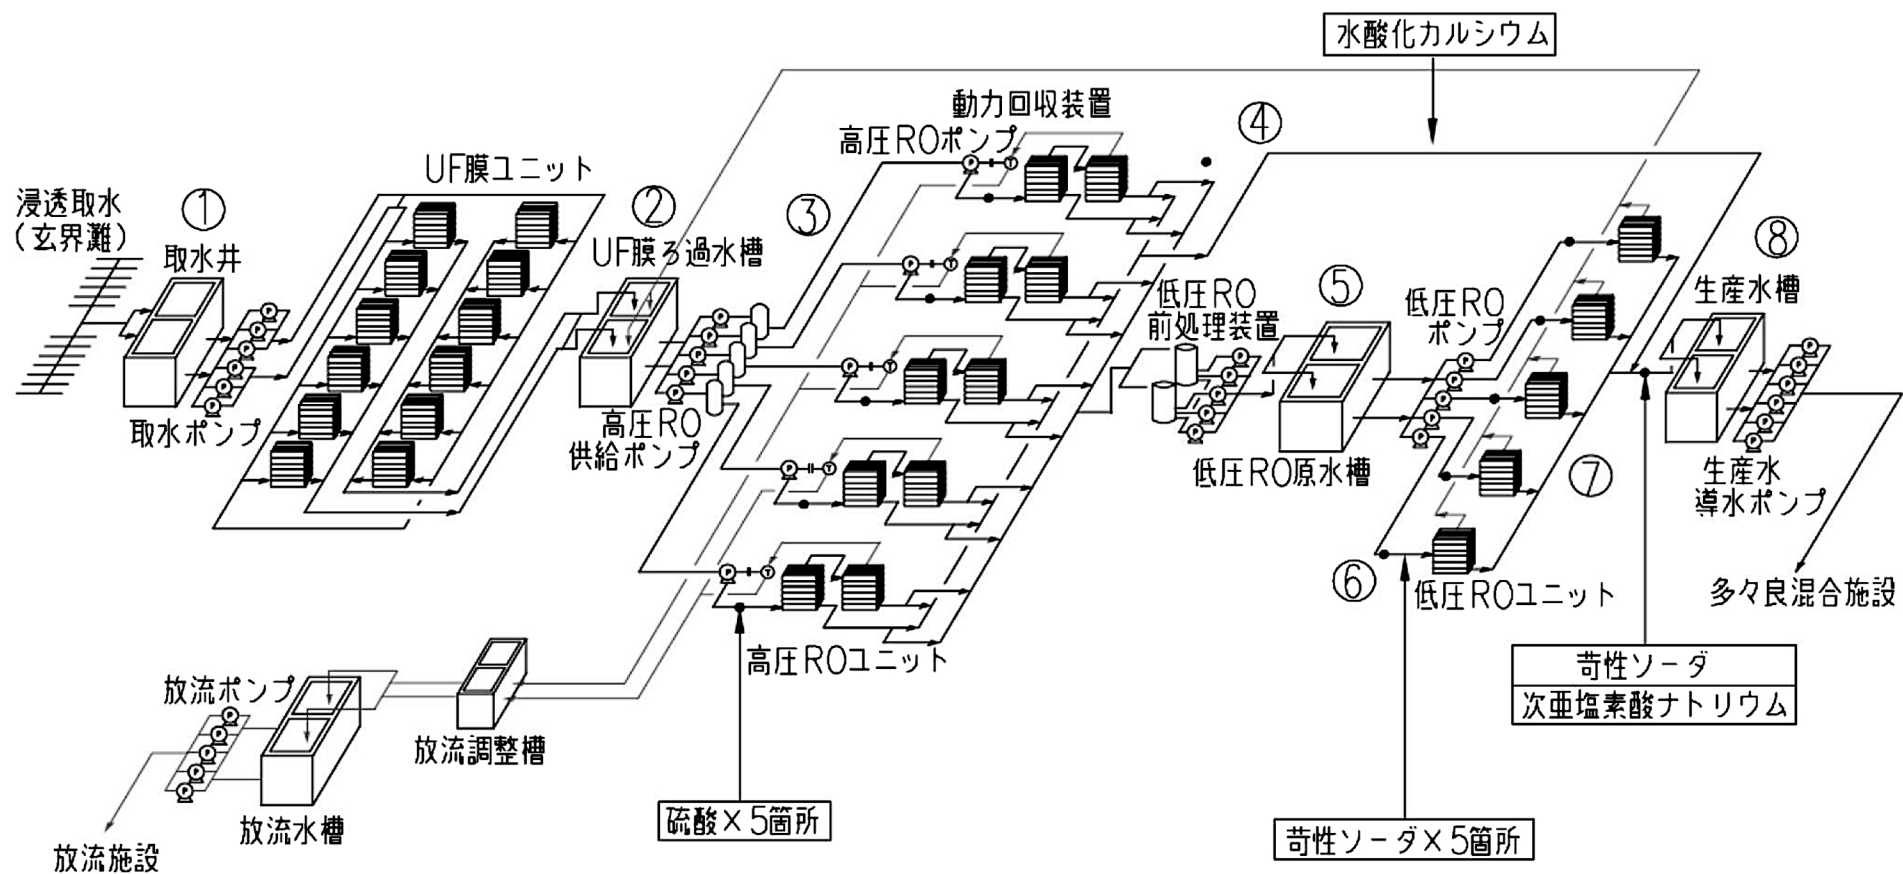

1. 運転概要

(1) 海水淡水化センター（以下「海淡センター」）

平成 26 年度は概ね表 1 のとおり運転を行った。水温が低い時期は逆浸透膜の性質により高圧 RO 透過水の水質が向上するため、表から分かるように高圧 RO ユニットの運転台数に対し低圧 RO ユニットの運転台数を少なくして運転することができた。

また昨年度と同様、水源状況が良好なときは河川取水を優先し、従来よりも造水量を抑えた効率的な水運用を行った。

なお海淡センター生産水は多々良混合施設に導水し、混合施設で浄水場浄水（陸水）と混合した後、構成団体へ供給する。フローを図 1 に示す。

表 1 生産水量と運転台数（平成 26 年度）

期間	生産水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	運転台数	
		高圧RO	低圧RO
平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 26 年 6 月 29 日	20,000	2	2
平成 26 年 6 月 30 日 ～ 平成 26 年 7 月 30 日	27,000	3	3
平成 26 年 7 月 31 日 ～ 平成 26 年 8 月 31 日	26,000	3	3
平成 26 年 9 月 1 日 ～ 平成 26 年 9 月 29 日	27,000	3	3
平成 26 年 9 月 30 日 ～ 平成 26 年 11 月 30 日	20,000	2	2
平成 26 年 12 月 1 日 ～ 平成 27 年 1 月 18 日	10,000	1	1
平成 27 年 1 月 19 日 ～ 平成 27 年 1 月 19 日	20,000	2	2
平成 27 年 1 月 20 日 ～ 平成 27 年 1 月 29 日	31,000	3	2
平成 27 年 1 月 30 日 ～ 平成 27 年 2 月 15 日	20,000	2	1
平成 27 年 2 月 16 日 ～ 平成 27 年 3 月 10 日	21,000	2	1
平成 27 年 3 月 11 日 ～ 平成 27 年 3 月 11 日	15,000	1～2	1
平成 27 年 3 月 12 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日	10,000	1	1

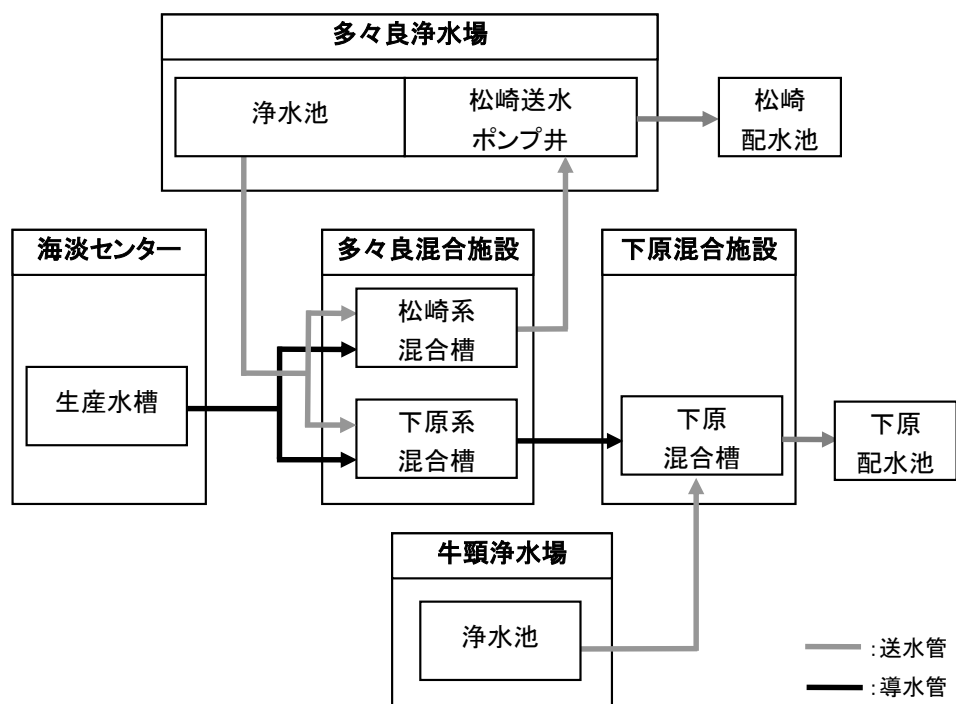


図 1 海淡センター・混合施設関係フロー図

(2) 多々良混合施設

海淡水センター稼働時は、松崎系混合槽で海淡水と福岡市水道局多々良浄水場浄水を混合し、多々良浄水場へ送水した。

なお点検等による海淡水センターの導水停止時は、全量多々良浄水場浄水を送水した。

(3) 下原混合施設

海淡水センター稼働時は、多々良混合施設の下原導水系混合槽で海淡水と多々良浄水場浄水を混合し、下原混合施設へ導水後、さらに牛頸浄水場浄水と混合して下原配水池へ送水した。

なお点検等による海淡水センターの導水停止時は、全量多々良浄水場浄水を多々良混合施設から導水した。

2. 水質概要

(1) 海淡水センター

海淡水センターにおける水質管理のため、浸透海水（原水）から生産水までの各処理工程水について、pH 値、電気伝導率、ホウ素等の試験を委託で行った。また、浸透海水は年 4 回、生産水は月 1 回の頻度で、水質基準 51 項目（浸透海水では一部項目を除く）の検査を水質センターで行った。生産水は、ホウ素を除いて全て水質基準に適合していた。なお海淡水センターでは生産水のホウ素値の上限を 1.5mg/L（造水量 30,000m³/日以下の場合は 1.6mg/L）で管理している。

(2) 混合施設

多々良混合水、下原混合水は、月 1 回の頻度で水質基準 51 項目の検査を水質センターで行い、全て水質基準に適合していた。

平成26年度 年報 海水淡水化センター 浸透海水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	気 温 (℃)	17.7	32.3	1.4	365	平均	16.3	21.5	23.4	27.7	26.4	24.9	20.6	15.9	7.9	8.4	7.8	11.3	
						最高	21.1	27.0	27.6	32.3	30.0	27.2	25.4	21.2	14.7	17.9	13.9	18.2	
						最低	10.2	15.7	19.2	22.7	22.4	19.0	16.2	11.2	4.0	2.6	1.4	2.2	
						回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
	水 温 (℃)	18.9	25.4	11.2	246	平均	15.3	18.6	21.0	23.4	24.7	24.5	22.2	19.5	16.2	13.1	12.0	11.8	
						最高	16.8	20.1	22.1	25.4	25.4	25.1	24.0	20.9	19.0	14.0	12.5	12.1	
						最低	14.3	16.7	20.2	22.3	23.9	23.9	20.8	18.6	14.6	12.6	11.2	11.6	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
基準																			
	一般細菌 (個/mL)	0	1	0	4		0			1			0			0			
	大腸菌 (MPN/100mL)	7	26	1	4		1			1			26			1			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	4		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4未満	0.4未満	0.4未満	4		0.4未満			0.4未満			0.4未満			0.4未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2未満	2未満	2未満	4		2未満			2未満			2未満			2未満			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	1.0未満	1.4	1.0未満	4		1.0未満			1.1			1.1			1.4			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	4.5	4.6	4.3	4		4.3			4.6			4.6			4.4			
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	4		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	4		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10,600	10,800	10,500	4		10,500			10,800			10,500			10,800			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	塩化物イオン (mg/L)	18,700	19,100	18,500	4		18,600			19,100			18,600			18,500			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	6,360	6,430	6,310	4		6,380			6,340			6,430			6,310			
	蒸発残留物 (mg/L)	39,200	40,500	38,400	4		38,400			40,500			38,900			38,800			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1					0.000001未満									
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1					0.000001未満									
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	4		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
pH値	8.0	8.1	7.9	246	平均	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	
					最高	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1		
					最低	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0		
					回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13		

平成26年度 年報 海水淡水化センター 浸透海水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	臭気				246	平均	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
	色度	(度)	1未満	1未満	1未満	246	平均	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
							最高	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
							最低	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
	濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	246	平均	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
							最高	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
							最低	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
管理目標																			
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.015未満	0.015未満	0.015未満	4		0.015未満			0.015未満			0.015未満			0.015未満		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.004	0.003	4		0.003			0.003			0.003			0.004		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	トルエン (mg/L)		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		6,360	6,430	6,310	4		6,380			6,340			6,430			6,310		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	臭気強度(TON)		1未満	1未満	1未満	246	平均	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
							最高	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
							最低	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
	濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	246	平均	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
							最高	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
							最低	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
	pH値		8.0	8.1	7.9	246	平均	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	
							最高	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
							最低	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
その他																			
	大腸菌 (MPN/100mL)		検出せず	検出せず	検出せず	4		検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	アルカリ度 (mg/L)		18.2	21.2	14	4		20.7			17			14			21.2		
	電気伝導率	(μ S/cm)	51,300	52,500	48,200	246	平均	51,700	51,800	51,700	50,800	50,200	50,300	50,700	51,000	51,500	52,100	52,300	
							最高	51,900	52,000	51,900	51,700	50,600	50,700	51,000	51,400	52,000	52,400	52,500	52,500
							最低	51,600	51,600	51,000	50,200	48,200	50,000	49,900	50,600	51,100	51,800	52,000	51,900
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
	UV吸収(E260 10mm)		0.005	0.005	0.003	246	平均	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	
							最高	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
							最低	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
							回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13

平成26年度 年報 海水淡水化センター 浸透海水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0	0	0	1					0								
	クリプトスポリジウム(原水) (個/10L)	0	0	0	1					0								
	ジアルジア(原水) (個/10L)	0	0	0	1					0								
	塩 分 (%)	3.4	3.4	3.1	246	平均	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
						最高	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
						最低	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13

平成26年度 年報 海水淡水化センター 生産水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	気 温 (℃)	17.7	32.3	1.4	365	平均	16.3	21.5	23.4	27.7	26.4	24.9	20.6	15.9	7.9	8.4	7.8	11.3
						最高	21.1	27.0	27.6	32.3	30.0	27.2	25.4	21.2	14.7	17.9	13.9	18.2
						最低	10.2	15.7	19.2	22.7	22.4	19.0	16.2	11.2	4.0	2.6	1.4	2.2
						回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	水 温 (℃)	20.5	27.3	12.7	246	平均	16.9	20.3	22.8	25.3	26.6	26.3	23.8	21.0	17.7	14.6	13.4	13.3
						最高	18.5	22.2	23.7	27.3	27.2	26.9	25.7	22.5	20.7	15.5	13.9	13.7
						最低	15.8	18.4	22.0	24.2	26.0	25.6	22.5	20.0	16.0	14.2	12.7	12.9
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
基準																		
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	12		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.4	1.5	1.3	162	平均	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4
					最高	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5
					最低	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	
					回数	13	13	14	15	13	15	15	14	15	14	13	8	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.08	0.06未満	12		0.06	0.06未満	0.07	0.06	0.07	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満

平成26年度 年報 海水淡水化センター 生産水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18.3	28.6	12.9	12		19.6	21.8	17.0	16.5	15.2	13.2	12.9	14.7	15.8	16.6	27.5	28.6	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	28.6	43.0	20.7	12		29.8	37.1	25.8	24.7	23.2	20.8	20.7	24.1	26.2	28.2	39.8	43.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.1	26.6	15.6	12		21.2	21.6	15.9	16.0	15.6	15.7	15.9	21.2	20.0	26.6	25.8	26.0	
	蒸発残留物 (mg/L)	67	96	51	12		66	81	61	62	51	51	57	60	60	67	93	96	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	12		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5	7.7	7.4	246	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
						最高	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	
						最低	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
	味		異常なし	異常なし	246	平均	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
	臭気		異常なし	異常なし	246	平均	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	246	平均	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
						最高	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
						最低	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	246	平均	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
						最高	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
						最低	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
管理目標																			
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0015未満	0.0015未満	0.0015未満	4		0.0015未満			0.0015未満			0.0015未満			0.0015未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	農薬類(総農薬) (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.38	0.46	0.32	246	平均	0.39	0.37	0.40	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	
						最高	0.41	0.40	0.46	0.38	0.41	0.40	0.41	0.44	0.43	0.41	0.43	0.41	
						最低	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.38	0.34	0.36	0.38	0.36	
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.1	26.6	15.6	12		21.2	21.6	15.9	16.0	15.6	15.7	15.9	21.2	20.0	26.6	25.8	26.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	3.0	3.9	1.9	4		1.9			3.9			3.3			2.8			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	4		0.3未満			0.3未満			0.3未満			0.3未満			

平成26年度 年報 海水淡水化センター 生産水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
臭気強度(TON)		1未満	1未満	1未満	246	平均	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
						最高	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
						最低	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
蒸発残留物	(mg/L)	67	96	51	12		66	81	61	62	51	51	57	60	60	67	93	96
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	246	平均	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
						最高	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
						最低	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
pH値		7.5	7.7	7.4	246	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
						最高	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
						最低	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
腐食性(ランゲリア指数)		-2.0	-1.8	-2.1	4		-2.0			-2.0			-2.1			-1.8		
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
農薬																		
農薬類(総農薬)	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4		0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満		
2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
アシュラム	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
アセフェート	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4		0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満		
アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
アニロホス	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
イソキサチオン	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4		0.00008未満			0.00008未満			0.00008未満			0.00008未満		
イソフェンホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4		0.0009未満			0.0009未満			0.0009未満			0.0009未満		
インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4		0.00009未満			0.00009未満			0.00009未満			0.00009未満		
エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
エディフェンホス(EDDP)	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4		0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満		
エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4		0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
エンドスルファン(ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
オキシ銅(有機銅)	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		
オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4		0.000006未満			0.000006未満			0.000006未満			0.000006未満		
カフェンストロール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4		0.00008未満			0.00008未満			0.00008未満			0.00008未満		
カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
カルプロバミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		
カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		

平成26年度 年報 海水淡水化センター 生産水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
キノクラミン(ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
シアナジン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4		0.00008未満			0.00008未満			0.00008未満			0.00008未満		
ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
ジチオピル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4		0.00009未満			0.00009未満			0.00009未満			0.00009未満		
シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4		0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満		
シマジン(CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
ジメピペレート	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
ダイアジノン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4		0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満		
チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
トリクロピル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4		0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満		
トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
トリシクラゾール	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4		0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満			0.0008未満		
トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4		0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満		
ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
ピペロホス	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
ピロキロン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		
フィブロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4		0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満			0.00006未満		
フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4		0.00007未満			0.00007未満			0.00007未満			0.00007未満		
フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		

平成26年度 年報 海水淡水化センター 生産水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	フルアジナム (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4		0.0009未満			0.0009未満			0.0009未満			0.0009未満		
	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	プロベナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	ペンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ベンゾビスクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4		0.0009未満			0.0009未満			0.0009未満			0.0009未満		
	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ペンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		
	ベンフルラリン(ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4		0.0007未満			0.0007未満			0.0007未満			0.0007未満		
	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4		0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満			0.00003未満		
	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	メコプロップ(MCPP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	メタラキシル (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4		0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満		
	メチダチオン(DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4		0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満			0.00004未満		
	メチルダイムロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		
	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	メブロンル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	18.2	21.2	14.0	4		20.7			17.0			14.0			21.2		
	電気伝導率 (μ S/cm)	131	211	86	246	平均	156	140	120	111	102	102	113	120	124	144	191	170
						最高	181	166	128	125	124	119	142	125	138	170	211	200
						最低	141	116	112	95	93	86	100	110	115	128	163	126
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13
	カルシウム硬度 (mg/L)	14.8	21.1	11.4	4		15.1			11.4			11.8			21.1		
	UV吸収 (E260 10mm)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	246	平均	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
						最高	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
						最低	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
						回数	21	22	21	23	21	21	23	20	21	21	19	13